令和8年度 水質検査結果

１ 原 水
２ 原 水 水質管理目標設定項目
３ 原 水 水質管理目標設定項目（農薬）
４ 原 水 指標菌・クリプトスポリジウム・ジアルジア
５ 浄 水
６ 浄 水 水質管理目標設定項目
７ 三条柳沢調整池
８ 三条吉田調整池
９ 三条吉野屋調整池
１０ 三条大面調整池
１１ 三条楢山調整池
１２ 三条飯田調整池
１３ 加茂矢立調整池
１４ 加茂都ヶ丘調整
１５ 田上吉田新田調整池
１６ 田上観音山調整池

令和8年度　原水水質検査結果(52項目)

検査項目				基準値(単位)	4月16日	5月12日	6月9日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日						最高	最低	平均	回数
			気温	―	25.7	20.5	21.3	25.6	26.6	24.4	21.2						26.6	20.5	23.6	12
			水温	―	8.1	10.7	16.0	18.6	19.5	21.0	18.8						21	8.1	16.1	12
健康に関連する項目	微生物	1	一般細菌	100/1ml以下	10	38	25	27	67	130	54						130	10	50	12
		2	大腸菌	検出されないこと	検出する	検出する	検出しない	検出する	検出する	検出する	検出する						検出する	検出しない	検出する	12
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	－	0.002	－	－	0.002	－	－						0.002	0.002	0.002	4
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		8	六価クロム及びその化合物	0.02mg/l以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	無機物質 消毒副生成物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－						0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	－	0.1	－	－	0.1	－	－						0.1	0.1	0.1	4
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	－	0.08未満	－	－	0.08未満	－	－						0.08未満	0.08未満	0.08未満	4
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－						0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	有機物質	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
		15	1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－						0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－						0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
		17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	－	0.000005未満	－	－	－	－	－						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1
		21	ベンゼン	0.01mg/l以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		24	クロロホルム	0.06mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		27	臭素酸	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
水道水が有すべき性状に関連する項目	無機物質	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	－	0.02	－	－	0.02	－	－						0.02	0.02	0.02	4
		34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	－	0.12	－	－	0.29	－	－						0.29	0.12	0.21	4
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	－	0.16	－	－	0.30	－	－						0.30	0.16	0.23	4
		36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－						0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
		37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	－	3.0	－	－	4.1	－	－						4.1	3.0	3.6	4
		38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	－	0.036	－	－	0.072	－	－						0.072	0.036	0.054	4
	その他	39	塩化物イオン	200mg/l以下	3.8	3.5	3.3	3.9	3.5	3.6	2.5						3.9	2.5	3.4	12
	無機物質	40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	－	11	－	－	12	－	－						12	11	12	4
	その他	41	蒸発残留物	500mg/l以下	－	50	－	－	60	－	－						60	50	55	4
	有機物質	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－						0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
		43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
		44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
		45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－						0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
		46	フェノール類	0.005mg/l以下	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
		47	有機物(全有機炭素:TOC)	3mg/l以下	0.6	1.0	1.3	1.5	1.9	2.1	2.0						2.1	0.6	1.5	12
	その他	48	pH	5.8～8.6	6.9	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8						6.9	6.7	6.8	12
		49	味	異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	12
		51	色度	5未満	5.5	11	8.9	10	19	20	15						20	5.5	13	12
		52	濁度	2未満	4.1	4.3	3.5	3.2	12	13	7.7						13	3.2	7	12

令和8年度　原水水質検査結果（水質管理目標設定項目）

検査項目	目標値	単位	4月16日	5月12日	6月9日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日						最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	mg/l	－	0.0015未満	－	－	0.0015未満	－	－						0.0015未満	0.0015未満	0.0015未満	4
ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	mg/l	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	mg/l	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	mg/l	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	―
トルエン	0.4mg/l以下	mg/l	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l以下	mg/l	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－						0.008未満	0.008未満	0.008未満	4
亜塩素酸	0.6mg/l以下	mg/l	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
二酸化塩素	0.6mg/l以下	mg/l	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	―
ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l以下(暫定)	mg/l	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	―
抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	mg/l	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	―
農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下		－	－	0.01未満	－	0.01未満	－	－						0.01未満	0.01未満	0.01未満	2
残留塩素	1mg/l以下	mg/l	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	―
カルシウム及びマグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	mg/l	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	―
マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	―
遊離炭酸	20mg/l以下	mg/l	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	―
1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	mg/l	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/l以下	mg/l	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	―
有機物等	3mg/l以下	mg/l	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	―
臭気強度(TON)	3以下		－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	―
蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	mg/l	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	―
濁度	1度以下	度	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	―
pH値	7．5程度		－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	―
腐食性(ランゲリア指数)	－1程度とし極力0に近づける		－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	―
従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定)		－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	―
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	mg/l	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	mg/l	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－

令和8年度　原水水質検査結果（水質管理目標設定項目（農薬））


検査項目	目標値	単位	4月16日	5月12日	6月9日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日						最高	最低	平均	回数
1,3-ジクロロプロペン（D－D）	0.05mg/l	mg/l	－	－	0.0005未満	－	0.0005未満	－	－						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
アセフェート	0.006mg/l	mg/l	－	－	0.00006未満	－	0.00006未満	－	－						0.00006未満	0.00006未満	0.00006未満	2
イソプロチオラン（IPT）	0.3mg/l	mg/l	－	－	0.003未満	－	0.003未満	－	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
エスプロカルブ	0.03mg/l	mg/l	－	－	0.0003未満	－	0.0003未満	－	－						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
グリホサート	2mg/l	mg/l	－	－	0.02未満	－	0.02未満	－	－						0.02未満	0.02未満	0.02未満	2
クロロタニル（TPN）	0.05mg/l	mg/l	－	－	0.0005未満	－	0.0005未満	－	－						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
ジウロン（DCMU）	0.02mg/l	mg/l	－	－	0.0002未満	－	0.0002未満	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
ジクロベニル（DBN）	0.03mg/l	mg/l	－	－	0.0003未満	－	0.0003未満	－	－						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
ジクワット	0.01mg/l	mg/l	－	－	0.0001未満	－	0.0001未満	－	－						0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004mg/l	mg/l	－	－	0.00004未満	－	0.00004未満	－	－						0.00004未満	0.00004未満	0.00004未満	2
ダイアノジン	0.003mg/l	mg/l	－	－	0.00003未満	－	0.00003未満	－	－						0.00003未満	0.00003未満	0.00003未満	2
ダイムロン	0.8mg/l	mg/l	－	－	0.008未満	－	0.008未満	－	－						0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
チオベンカルブ	0.02mg/l	mg/l	－	－	0.0002未満	－	0.0002未満	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2
トリクロルホン（DEP）	0.005mg/l	mg/l	－	－	0.00005未満	－	0.00005未満	－	－						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2
フェニトロチオン（MEP）	0.01mg/l	mg/l	－	－	0.0001未満	－	0.0001未満	－	－						0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	2
フラサイド	0.1mg/l	mg/l	－	－	0.001未満	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
プレチラクロール	0.05mg/l	mg/l	－	－	0.0005未満	－	0.0005未満	－	－						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2
プロベナゾール	0.03mg/l	mg/l	－	－	0.0003未満	－	0.0003未満	－	－						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2
ベンタゾン	0.2mg/l	mg/l	－	－	0.002未満	－	0.002未満	－	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
メフェナセット	0.02mg/l	mg/l	－	－	0.0002未満	－	0.0002未満	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2

令和８年度　原水水質検査結果（クリプトスポリジウム・ジアルジア）

検査項目	4月16日	5月12日	6月9日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日						最高	最低	平均	回数
クリプトスポリジウム(単位:個/20ℓ)	－	－	0	－	－	－	－						0	0	0	2
ジアルジア(単位:個/20ℓ)	－	－	0	－	－	－	－						0	0	0	2

令和８年度　原水水質検査結果（嫌気性芽胞菌）

検査項目	4月16日	5月12日	6月9日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日						最高	最低	平均	回数
大腸菌(単位:MPN/100ml)	3	－	3	－	14	－	14						14	0	6	6
嫌気性芽胞菌(単位:CFU/100ml)	0	－	0	－	0	－	0						0	0	0	6

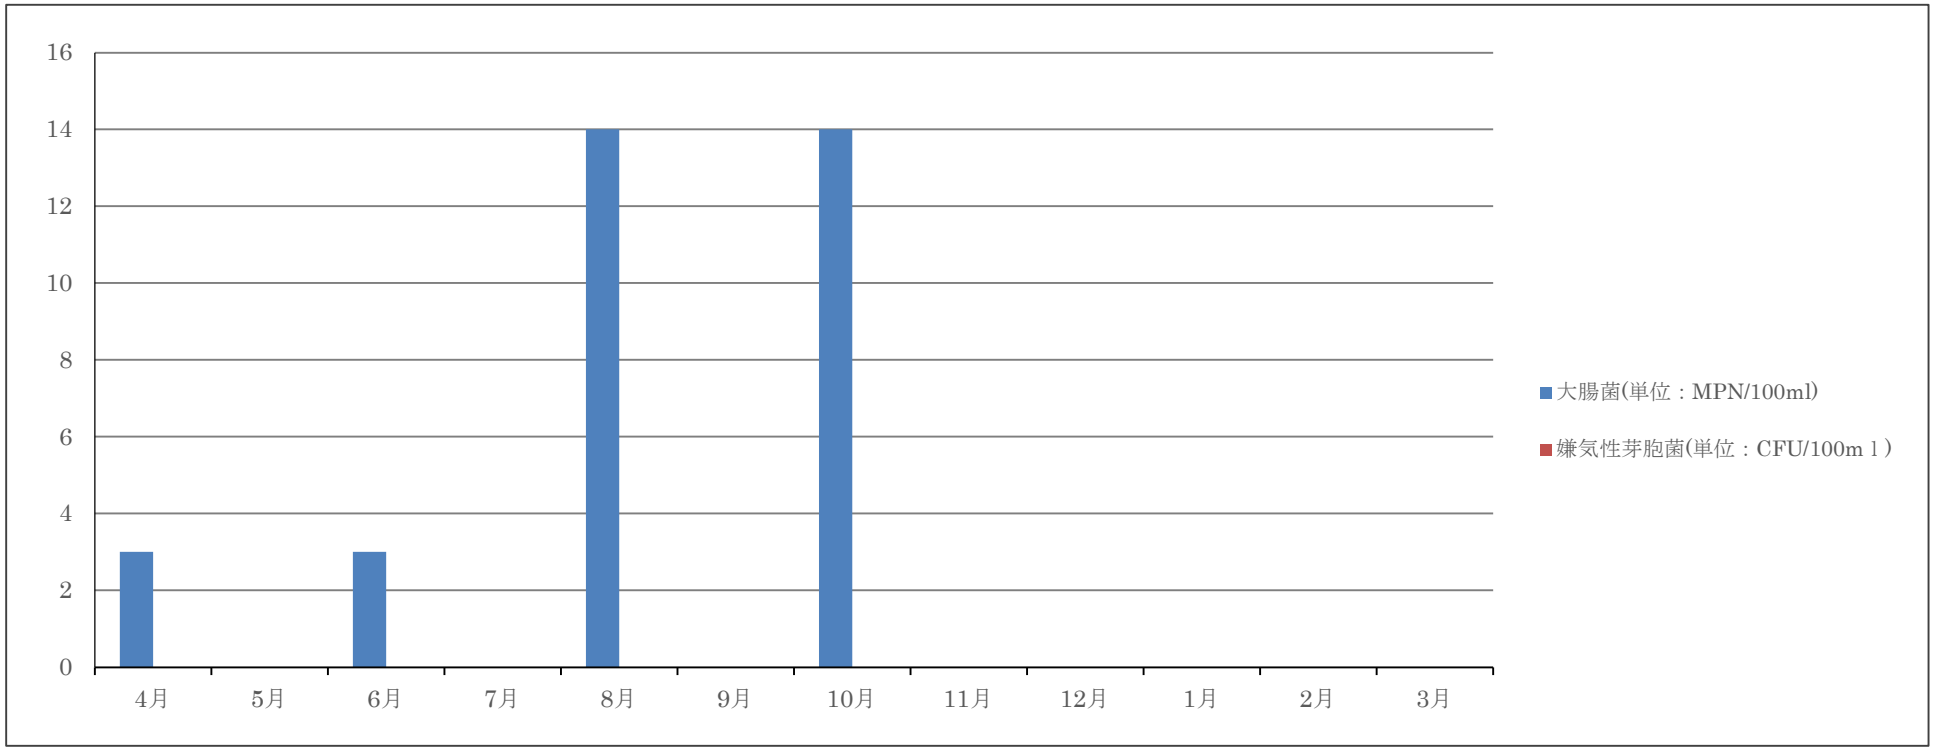

令和8年度　浄水水質検査結果(52項目)

			検査項目	基準値	4月16日	5月12日	6月9日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日						最高	最低	平均	回数
			気温	―	25.7	20.5	21.3	25.6	26.6	24.4	21.2						26.6	20.5	23.6	12
			水温	―	8.2	11.0	16.3	18.9	19.9	21.3	19.1						21.3	8.2	16.4	12
健康に関連する項目	微生物	1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	12
		2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	12
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	4
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	4
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		8	六価クロム及びその化合物	0.02mg/l以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	無機物質 消毒副生成物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－						0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	－	0.1	－	－	0.1	－	－						0.1	0.1	0.1	4
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	－	0.08未満	－	－	0.08未満	－	－						0.08未満	0.08未満	0.08未満	4
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－						0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
	有機物質	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	4
		15	1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－						0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－						0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
		17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－	－						0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	4
		21	ベンゼン	0.01mg/l以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/l以下	－	0.04未満	－	－	0.09	－	－						0.09	0.04未満	0.05	4
		23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		24	クロロホルム	0.06mg/l以下	－	0.005	－	0.011	0.015	0.012	0.012						0.015	0.005	0.011	7
		25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	0.003	－	－	0.007	－	－						0.007	0.003	0.005	4
		26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	－	0.001未満	－	0.001	0.001未満	0.001	0.001						0.001	0.001未満	0.001未満	7
		27	臭素酸	0.01mg/l以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	－	0.007	－	0.016	0.020	0.018	0.018						0.02	0.007	0.016	7
		29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	0.004	－	－	0.006	－	－						0.006	0.004	0.005	4
		30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	－	0.002	－	0.004	0.005	0.005	0.005						0.005	0.002	0.004	7
		31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	7
		32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水道水が有すべき性状に関連する項目	無機物質	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	－	0.01	－	－	0.01未満	－	－						0.01	0.01未満	0.01未満	4
		34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	－	0.01	－	－	0.01	－	－						0.01	0.01	0.01	4
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－						0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
		36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－						0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
		37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	－	4.4	－	－	8.3	－	－						8.3	4.4	6.4	4
		38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－						0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	その他	39	塩化物イオン	200mg/l以下	5.8	7.2	6.6	7.4	8.8	8.7	7.4						8.8	5.8	7.4	12
	無機物質	40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	－	12	－	－	12	－	－						12	12	12	4
	その他	41	蒸発残留物	500mg/l以下	－	48	－	－	50	－	－						50	48	49	4
	有機物質	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－						0.02未満	0.02未満	0.02未満	4
		43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
		44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
		45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－						0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
		46	フェノール類	0.005mg/l以下	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	4
		47	有機物(全有機炭素:TOC)	3mg/l以下	0.2	0.4	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8						0.8	0.2	0.6	12
	その他	48	pH	5.8～8.6	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5						7.6	7.4	7.5	12
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	12
		50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	12
		51	色度	5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
		52	濁度	2未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
衛生			残留塩素	0.1以上	0.49	0.56	0.54	0.62	0.61	0.63	0.61						0.63	0.49	0.58	12

令和8年度　浄水水質検査結果（水質管理目標設定項目）

検査項目	目標値	単位	4月16日	5月12日	6月9日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日						最高	最低	平均	回数
アンチモン及びその化合物	0.02mg/l以下	mg/l	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
ウラン及びその化合物	0.002mg/l以下(暫定)	mg/l	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
ニッケル及びその化合物	0.02mg/l以下	mg/l	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l以下	mg/l	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	—
トルエン	0.4mg/l以下	mg/l	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	—
フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/l以下	mg/l	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	—
亜塩素酸	0.6mg/l以下	mg/l	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	—
二酸化塩素	0.6mg/l以下	mg/l	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	—
ジクロロアセト二トリル	0.01mg/l以下(暫定)	mg/l	－	0.001未満	－	－	0.001	－	－						0.001	0.001未満	0.001未満	4
抱水クロラール	0.02mg/l以下(暫定)	mg/l	－	0.002未満	－	－	0.003	－	－						0.003	0.002未満	0.002未満	4
農薬類	検出値と目標値の比の和として1以下	－	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	—
残留塩素	1mg/l以下	mg/l	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	—
カルシウム及びマグネシウム等(硬度)	10mg/l以上100mg/l以下	mg/l	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	—
マンガン及びその化合物	0.01mg/l以下	mg/l	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	—
遊離炭酸	20mg/l以下	mg/l	－	1.8	－	－	3.6	－	－						3.6	1.8	2.3	4
1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l以下	mg/l	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	—
メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/l以下	mg/l	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	—
有機物等	3mg/l以下	mg/l	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	—
臭気強度（TON）	3以下	3以下	－	1.0	－	－	1.0	－	－						1.0	1.0	1.0	4
蒸発残留物	30mg/l以上200mg/l以下	mg/l	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	—
濁度	1度以下	度	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	—
pH値	7．5程度	－	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	—
腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし極力0に近づける	－	－	-2.5	－	－	-1.9	－	－						-1.9	-2.5	-2.3	4
従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2000以下（暫定）	－	－	0	－	－	0	－	－						0	0	0	4
1，1－ジクロロエチレン	0.1mg/l以下	mg/l	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l以下	mg/l	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－

令和8年度　三条柳沢調整池水質検査結果(52項目)

検査項目				基準値	4月16日	5月12日	6月9日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日						最高	最低	平均	回数
			気温	—	−	16.8	−	−	23.3	−	−						23.3	16.8	20.1	4
			水温	—	−	11.2	−	−	19.8	−	−						19.8	11.2	15.5	4
健康に関連する項目	微生物	1	一般細菌	100/1ml以下	−	0	−	−	0	−	−						0	0	0	4
		2	大腸菌	検出されないこと	−	検出しない	−	−	検出しない	−	−						検出しない	検出しない	検出しない	4
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	0.001未満	−	−						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		8	六価クロム及びその化合物	0.02mg/l以下	−	−	−	−	0.002未満	−	−						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	無機物質 消毒副生成物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	−	−	−	−	0.004未満	−	−						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	0.001未満	−	−						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
	有機物質	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		15	1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		21	ベンゼン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
	消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/l以下	−	−	−	−	0.09	−	−						0.09	0.09	0.09	1
		23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	−	−	−	−	0.001未満	−	−						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		24	クロロホルム	0.06mg/l以下	−	−	−	−	0.016	−	−						0.016	0.016	0.016	1
		25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	−	0.003	−	−						0.003	0.003	0.003	1
		26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	−	0.001	−	−						0.001	0.001	0.001	1
		27	臭素酸	0.01mg/l以下	−	−	−	−	0.001未満	−	−						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	−	0.023	−	−						0.023	0.023	0.023	1
		29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	−	0.007	−	−						0.007	0.007	0.007	1
		30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	−	−	−	−	0.006	−	−						0.006	0.006	0.006	1
		31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	−	−	−	−	0.001未満	−	−						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	−	−	−	−	0.001未満	−	−						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
水道水が有すべき性状に関連する項目	無機物質	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	−	−	−	−	0.01未満	−	−						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	−	−	−	−	0.02	−	−						0.02	0.02	0.02	1
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	−	−	−	−	0.03未満	−	−						0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
		36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	−	−	−	−	0.01未満	−	−						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	−	−	−	−	0.005未満	−	−						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	その他	39	塩化物イオン	200mg/l以下	−	6.8	−	−	9.1	−	−						9.1	6.8	8.0	4
	無機物質	40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
	その他	41	蒸発残留物	500mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
	有機物質	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	−	−	−	−	0.000001未満	−	−						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		44	2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	−	−	−	−	0.000001未満	−	−						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		46	フェノール類	0.005mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		47	有機物(全有機炭素:TOC)	3mg/l以下	−	0.4	−	−	0.6	−	−						0.6	0.4	0.5	4
	その他	48	pH	5.8〜8.6	−	7.5	−	−	7.5	−	−						7.5	7.5	7.5	4
		49	味	異常でないこと	−	異常なし	−	−	異常なし	−	−						異常なし	異常なし	異常なし	4
		50	臭気	異常でないこと	−	異常なし	−	−	異常なし	−	−						異常なし	異常なし	異常なし	4
		51	色度	5未満	−	0.5未満	−	−	0.5未満	−	−						0.5未満	0.5未満	0.5未満	4
		52	濁度	2未満	−	0.1未満	−	−	0.1未満	−	−						0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
衛生			残留塩素	0.1以上	−	0.48	−	−	0.47	−	−						0.48	0.47	0.48	4

令和8年度　三条吉田調整池水質検査結果(52項目)

検査項目				基準値	4月16日	5月12日	6月9日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日						最高	最低	平均	回数
			気温	—	－	14.2	－	－	22.0	－	－						22.0	14.2	18.1	4
			水温	—	－	10.6	－	－	20.7	－	－						20.7	10.6	15.7	4
健康に関連する項目	微生物	1	一般細菌	100/1ml以下	－	0	－	－	0	－	－						0	0	0	4
		2	大腸菌	検出されないこと	－	検出しない	－	－	検出しない	－	－						検出しない	検出しない	検出しない	4
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		8	六価クロム及びその化合物	0.02mg/l以下	－	－	－	－	0.002未満	－	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	無機物質 消毒副生成物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	－	－	－	－	0.004未満	－	－						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
	有機物質	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		15	1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		21	ベンゼン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
	消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/l以下	－	－	－	－	0.08	－	－						0.08	0.08	0.08	1
		23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		24	クロロホルム	0.06mg/l以下	－	－	－	－	0.015	－	－						0.015	0.015	0.015	1
		25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	－	－	－	0.003	－	－						0.003	0.003	0.003	1
		26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	－	－	－	－	0.001	－	－						0.001	0.001	0.001	1
		27	臭素酸	0.01mg/l以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	－	－	－	－	0.022	－	－						0.022	0.022	0.022	1
		29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	－	－	－	0.006	－	－						0.006	0.006	0.006	1
		30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	－	－	－	－	0.006	－	－						0.006	0.006	0.006	1
		31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	－	－	－	－	0.001	－	－						0.001	0.001	0.001	1
水道水が有すべき性状に関連する項目	無機物質	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－	0.01未満	－	－						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	－	－	－	－	0.01	－	－						0.01	0.01	0.01	1
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	－	－	－	－	0.03未満	－	－						0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
		36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－	0.01未満	－	－						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	－	－	－	－	0.005未満	－	－						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	その他	39	塩化物イオン	200mg/l以下	－	6.9	－	－	8.9	－	－						8.9	6.9	7.9	4
	無機物質	40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
	その他	41	蒸発残留物	500mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
	有機物質	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	－	－	－	－	0.000001未満	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	－	－	－	－	0.000001未満	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		46	フェノール類	0.005mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		47	有機物(全有機炭素:TOC)	3mg/l以下	－	0.4	－	－	0.7	－	－						0.7	0.4	0.6	4
	その他	48	pH	5.8～8.6	－	7.5	－	－	7.5	－	－						7.5	7.5	7.5	4
		49	味	異常でないこと	－	異常なし	－	－	異常なし	－	－						異常なし	異常なし	異常なし	4
		50	臭気	異常でないこと	－	異常なし	－	－	異常なし	－	－						異常なし	異常なし	異常なし	4
		51	色度	5未満	－	0.5未満	－	－	0.5未満	－	－						0.5未満	0.5未満	0.5未満	4
		52	濁度	2未満	－	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－						0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
衛生			残留塩素	0.1以上	－	0.48	－	－	0.49	－	－						0.49	0.48	0.49	4

令和8年度　三条吉野屋調整池水質検査結果(52項目)

検査項目				基準値	4月16日	5月12日	6月9日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日						最高	最低	平均	回数
			気温	—	－	19.7	－	－	21.0	－	－						21	19.7	20.4	4
			水温	—	－	11.9	－	－	21.7	－	－						21.7	11.9	16.8	4
健康に関連する項目	微生物	1	一般細菌	100/1ml以下	－	0	－	－	0	－	－						0	0	0	4
		2	大腸菌	検出されないこと	－	検出しない	－	－	検出しない	－	－						検出しない	検出しない	検出しない	4
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		8	六価クロム及びその化合物	0.02mg/l以下	－	－	－	－	0.002未満	－	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	無機物質 消毒副生成物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	－	－	－	－	0.004未満	－	－						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
	有機物質	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		15	1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		21	ベンゼン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
	消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/l以下	－	－	－	－	0.08	－	－						0.08	0.08	0.08	1
		23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		24	クロロホルム	0.06mg/l以下	－	－	－	－	0.015	－	－						0.015	0.015	0.015	1
		25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	－	－	－	0.004	－	－						0.004	0.004	0.004	1
		26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	－	－	－	－	0.001	－	－						0.001	0.001	0.001	1
		27	臭素酸	0.01mg/l以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	－	－	－	－	0.022	－	－						0.022	0.022	0.022	1
		29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	－	－	－	0.007	－	－						0.007	0.007	0.007	1
		30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	－	－	－	－	0.006	－	－						0.006	0.006	0.006	1
		31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
水道水が有すべき性状に関連する項目	無機物質	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－	0.01未満	－	－						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	－	－	－	－	0.01	－	－						0.01	0.01	0.01	1
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	－	－	－	－	0.03未満	－	－						0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
		36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－	0.01未満	－	－						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	－	－	－	－	0.005未満	－	－						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	その他	39	塩化物イオン	200mg/l以下	－	6.9	－	－	9.1	－	－						9.1	6.9	8.0	4
	無機物質	40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
	その他	41	蒸発残留物	500mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
	有機物質	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	－	－	－	－	0.000001未満	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	－	－	－	－	0.000001未満	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		46	フェノール類	0.005mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		47	有機物(全有機炭素:TOC)	3mg/l以下	－	0.4	－	－	0.6	－	－						0.6	0.4	0.5	4
	その他	48	pH	5.8～8.6	－	7.4	－	－	7.5	－	－						7.5	7.4	7.5	4
		49	味	異常でないこと	－	異常なし	－	－	異常なし	－	－						異常なし	異常なし	異常なし	4
		50	臭気	異常でないこと	－	異常なし	－	－	異常なし	－	－						異常なし	異常なし	異常なし	4
		51	色度	5未満	－	0.5未満	－	－	0.5未満	－	－						0.5未満	0.5未満	0.5未満	4
		52	濁度	2未満	－	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－						0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
衛生			残留塩素	0.1以上	－	0.48	－	－	0.47	－	－						0.48	0.47	0.48	4

令和8年度　三条大面調整池水質検査結果(52項目)

			検査項目	基準値	4月16日	5月12日	6月9日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日						最高	最低	平均	回数
			気温	―	13.4	17.8	21.4	20.1	20.6	20.9	22.9						22.9	13.4	19.6	12
			水温	―	9.6	12.2	18.9	21.1	22.3	24.3	22.6						24.3	9.6	18.7	12
健康に関連する項目	微生物	1	一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	12
		2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない						検出しない	検出しない	検出しない	12
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		8	六価クロム及びその化合物	0.02mg/l以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	無機物質 消毒副生成物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－						0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
	有機物質	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		15	1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		21	ベンゼン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
	消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/l以下	－	0.05	－	－	0.08	－	－						0.08	0.05	0.07	4
		23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		24	クロロホルム	0.06mg/l以下	－	0.006	－	0.014	0.016	0.016	0.014						0.016	0.006	0.013	7
		25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	0.004	－	－	0.003	－	－						0.004	0.003	0.004	4
		26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	－	0.001未満	－	0.001	0.001	0.001	0.001						0.001	0.001未満	0.001未満	7
		27	臭素酸	0.01mg/l以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	－	0.009	－	0.020	0.023	0.023	0.021						0.023	0.009	0.019	7
		29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	0.004	－	－	0.007	－	－						0.007	0.004	0.006	4
		30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	－	0.003	－	0.005	0.006	0.006	0.006						0.006	0.003	0.005	7
		31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						0.001未満	0.001未満	0.001未満	7
		32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
	無機物質	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－						0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
		34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	－	0.01未満	－	－	0.01	－	－						0.01	0.01未満	0.01未満	4
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－						0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
		36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－						0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
		37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－						0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	その他	39	塩化物イオン	200mg/l以下	5.8	6.9	7.0	7.5	9.2	9.1	7.4						9.2	5.8	7.6	12
	無機物質	40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
	その他	41	蒸発残留物	500mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
	有機物質	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
		44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
		45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		46	フェノール類	0.005mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		47	有機物(全有機炭素:TOC)	3mg/l以下	0.2	0.4	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7						0.8	0.2	0.6	12
	その他	48	pH	5.8～8.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5						7.5	7.4	7.5	12
		49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	12
		50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	異常なし	異常なし	12
		51	色度	5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
		52	濁度	2未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
衛生			残留塩素	0.1以上	0.39	0.44	0.45	0.40	0.49	0.41	0.41						0.49	0.39	0.43	12

令和8年度　三条楢山調整池水質検査結果(52項目)

検査項目			基準値	4月16日	5月12日	6月9日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日						最高	最低	平均	回数
		気温	―	－	19.0	－	－	20.7	－	－						20.7	19	19.9	4
		水温	―	－	11.3	－	－	21.2	－	－						21.2	11.3	16.3	4
健康に関連する項目	微生物	1 一般細菌	100/1ml以下	－	0	－	－	0	－	－						0	0	0	4
		2 大腸菌	検出されないこと	－	検出しない	－	－	検出しない	－	－						検出しない	検出しない	検出しない	4
	重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		8 六価クロム及びその化合物	0.02mg/l以下	－	－	－	－	0.002未満	－	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	無機物質 消毒副生成物	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	－	－	－	－	0.004未満	－	－						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
	有機物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		15 1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		21 ベンゼン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
	消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/l以下	－	－	－	－	0.08	－	－						0.08	0.08	0.08	1
		23 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		24 クロロホルム	0.06mg/l以下	－	－	－	－	0.016	－	－						0.016	0.016	0.016	1
		25 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	－	－	－	0.004	－	－						0.004	0.004	0.004	1
		26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	－	－	－	－	0.001	－	－						0.001	0.001	0.001	1
		27 臭素酸	0.01mg/l以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		28 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	－	－	－	－	0.023	－	－						0.023	0.023	0.023	1
		29 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	－	－	－	0.007	－	－						0.007	0.007	0.007	1
		30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	－	－	－	－	0.006	－	－						0.006	0.006	0.006	1
		31 ブロモホルム	0.09mg/l以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		32 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
水道水が有すべき性状に関連する項目	無機物質	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－	0.01未満	－	－						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	－	－	－	－	0.01	－	－						0.01	0.01	0.01	1
		35 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	－	－	－	－	0.03未満	－	－						0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
		36 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－	0.01未満	－	－						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		37 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		38 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	－	－	－	－	0.005未満	－	－						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	その他	39 塩化物イオン	200mg/l以下	－	6.8	－	－	9.2	－	－						9.2	6.8	8.0	4
	無機物質	40 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
	その他	41 蒸発残留物	500mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
	有機物質	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		43 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	－	－	－	－	0.000001未満	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	－	－	－	－	0.000001未満	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		45 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		46 フェノール類	0.005mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		47 有機物(全有機炭素:TOC)	3mg/l以下	－	0.4	－	－	0.6	－	－						0.6	0.4	0.5	4
	その他	48 pH	5.8～8.6	－	7.4	－	－	7.4	－	－						7.4	7.4	7.4	4
		49 味	異常でないこと	－	異常なし	－	－	異常なし	－	－						異常なし	異常なし	異常なし	4
		50 臭気	異常でないこと	－	異常なし	－	－	異常なし	－	－						異常なし	異常なし	異常なし	4
		51 色度	5未満	－	0.5未満	－	－	0.5未満	－	－						0.5未満	0.5未満	0.5未満	4
		52 濁度	2未満	－	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－						0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
衛生		残留塩素	0.1以上	－	0.47	－	－	0.47	－	－						0.47	0.47	0.47	4

令和8年度　三条飯田調整池水質検査結果(52項目)

検査項目				基準値	4月16日	5月12日	6月9日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日						最高	最低	平均	回数
			気温	―	－	15.5	－	－	17.8	－	－						17.8	15.5	16.7	4
			水温	―	－	11.0	－	－	19.7	－	－						19.7	11	15.4	4
健康に関連する項目	微生物	1	一般細菌	100/1ml以下	－	0	－	－	0	－	－						0	0	0	4
		2	大腸菌	検出されないこと	－	検出しない	－	－	検出しない	－	－						検出しない	検出しない	検出しない	4
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		8	六価クロム及びその化合物	0.02mg/l以下	－	－	－	－	0.002未満	－	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	無機物質 消毒副生成物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	－	－	－	－	0.004未満	－	－						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
	有機物質	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		15	1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		21	ベンゼン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
	消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/l以下	－	－	－	－	0.08	－	－						0.08	0.08	0.08	1
		23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		24	クロロホルム	0.06mg/l以下	－	－	－	－	0.015	－	－						0.015	0.015	0.015	1
		25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	－	－	－	0.005	－	－						0.005	0.005	0.005	1
		26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	－	－	－	－	0.001	－	－						0.001	0.001	0.001	1
		27	臭素酸	0.01mg/l以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	－	－	－	－	0.022	－	－						0.022	0.022	0.022	1
		29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	－	－	－	0.007	－	－						0.007	0.007	0.007	1
		30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	－	－	－	－	0.006	－	－						0.006	0.006	0.006	1
		31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	－	－	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
水道水が有すべき性状に関連する項目	無機物質	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－	0.01未満	－	－						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	－	－	－	－	0.01	－	－						0.01	0.01	0.01	1
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	－	－	－	－	0.03未満	－	－						0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
		36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－	0.01未満	－	－						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	－	－	－	－	0.005未満	－	－						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	その他	39	塩化物イオン	200mg/l以下	－	6.8	－	－	9.0	－	－						9.0	6.8	7.9	4
	無機物質	40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
	その他	41	蒸発残留物	500mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
	有機物質	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	－	－	－	－	0.000001未満	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	－	－	－	－	0.000001未満	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		46	フェノール類	0.005mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－						－	－	－	－
		47	有機物(全有機炭素:TOC)	3mg/l以下	－	0.4	－	－	0.7	－	－						0.7	0.4	0.6	4
	その他	48	pH	5.8～8.6	－	7.4	－	－	7.5	－	－						7.5	7.4	7.5	4
		49	味	異常でないこと	－	異常なし	－	－	異常なし	－	－						異常なし	異常なし	異常なし	4
		50	臭気	異常でないこと	－	異常なし	－	－	異常なし	－	－						異常なし	異常なし	異常なし	4
		51	色度	5未満	－	0.5未満	－	－	0.5未満	－	－						0.5未満	0.5未満	0.5未満	4
		52	濁度	2未満	－	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－						0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
衛生			残留塩素	0.1以上	－	0.48	－	－	0.50	－	－						0.50	0.48	0.49	4

令和8年度　加茂矢立調整池水質検査結果(52項目)

検査項目				基準値	4月16日	5月12日	6月9日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日						最高	最低	平均	回数
			気温	—	−	17.7	−	−	17.8	−	−						17.8	17.7	17.8	4
			水温	—	−	11.3	−	−	19.9	−	−						19.9	11.3	15.6	4
健康に関連する項目	微生物	1	一般細菌	100/1ml以下	−	0	−	−	0	−	−						0	0	0	4
		2	大腸菌	検出されないこと	−	検出しない	−	−	検出しない	−	−						検出しない	検出しない	検出しない	4
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	0.001未満	−	−						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		8	六価クロム及びその化合物	0.02mg/l以下	−	−	−	−	0.002未満	−	−						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	無機物質 消毒副生成物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	−	−	−	−	0.004未満	−	−						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	0.001未満	−	−						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
	有機物質	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		15	1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		21	ベンゼン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
	消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/l以下	−	−	−	−	0.08	−	−						0.08	0.08	0.08	1
		23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	−	−	−	−	0.001未満	−	−						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		24	クロロホルム	0.06mg/l以下	−	−	−	−	0.015	−	−						0.015	0.015	0.015	1
		25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	−	0.003	−	−						0.003	0.003	0.003	1
		26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	−	0.001	−	−						0.001	0.001	0.001	1
		27	臭素酸	0.01mg/l以下	−	−	−	−	0.001未満	−	−						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	−	0.022	−	−						0.022	0.022	0.022	1
		29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	−	0.007	−	−						0.007	0.007	0.007	1
		30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	−	−	−	−	0.006	−	−						0.006	0.006	0.006	1
		31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	−	−	−	−	0.001未満	−	−						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	−	−	−	−	0.001未満	−	−						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
水道水が有すべき性状に関連する項目	無機物質	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	−	−	−	−	0.01未満	−	−						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	−	−	−	−	0.01	−	−						0.01	0.01	0.01	1
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	−	−	−	−	0.03未満	−	−						0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
		36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	−	−	−	−	0.01未満	−	−						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	−	−	−	−	0.005未満	−	−						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	その他	39	塩化物イオン	200mg/l以下	−	6.9	−	−	9.1	−	−						9.1	6.9	8.0	4
	無機物質	40	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
	その他	41	蒸発残留物	500mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
	有機物質	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	−	−	−	−	0.000001未満	−	−						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	−
		44	2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	−	−	−	−	0.000001未満	−	−						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		46	フェノール類	0.005mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		47	有機物(全有機炭素:TOC)	3mg/l以下	−	0.4	−	−	0.6	−	−						0.6	0.4	0.5	4
	その他	48	pH	5.8～8.6	−	7.5	−	−	7.5	−	−						7.5	7.5	7.5	4
		49	味	異常でないこと	−	異常なし	−	−	異常なし	−	−						異常なし	異常なし	異常なし	4
		50	臭気	異常でないこと	−	異常なし	−	−	異常なし	−	−						異常なし	異常なし	異常なし	4
		51	色度	5未満	−	0.5未満	−	−	0.5未満	−	−						0.5未満	0.5未満	0.5未満	4
		52	濁度	2未満	−	0.1未満	−	−	0.1未満	−	−						0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
衛生			残留塩素	0.1以上	−	0.47	−	−	0.47	−	−						0.47	0.47	0.47	4

令和8年度　加茂都ヶ丘調整池水質検査結果（52項目）

検査項目				基準値	4月16日	5月12日	6月9日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日						最高	最低	平均	回数
			気温	—	−	14.0	−	−	20.4	−	−						20.4	14	17.2	4
			水温	—	−	11.4	−	−	20.5	−	−						20.5	11.4	16.0	4
健康に関連する項目	微生物	1	一般細菌	100/1ml以下	−	0	−	−	0	−	−						0	0	0	4
		2	大腸菌	検出されないこと	−	検出しない	−	−	検出しない	−	−						検出しない	検出しない	検出しない	4
	重金属	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		5	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		6	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	0.001未満	−	−						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		8	六価クロム及びその化合物	0.02mg/l以下	−	−	−	−	0.002未満	−	−						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	無機物質 消毒副生成物	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	−	−	−	−	0.004未満	−	−						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	0.001未満	−	−						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
	有機物質	14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		15	1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		21	ベンゼン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
	消毒副生成物	22	塩素酸	0.6mg/l以下	−	−	−	−	0.08	−	−						0.08	0.08	0.08	1
		23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	−	−	−	−	0.001未満	−	−						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		24	クロロホルム	0.06mg/l以下	−	−	−	−	0.017	−	−						0.017	0.017	0.017	1
		25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	−	0.004	−	−						0.004	0.004	0.004	1
		26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	−	0.001	−	−						0.001	0.001	0.001	1
		27	臭素酸	0.01mg/l以下	−	−	−	−	0.001未満	−	−						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		28	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	−	0.024	−	−						0.024	0.024	0.024	1
		29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	−	0.007	−	−						0.007	0.007	0.007	1
		30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	−	−	−	−	0.006	−	−						0.006	0.006	0.006	1
		31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	−	−	−	−	0.001未満	−	−						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	−	−	−	−	0.001未満	−	−						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
水道水が有すべき性状に関連する項目	無機物質	33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	−	−	−	−	0.01未満	−	−						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	−	−	−	−	0.01	−	−						0.01	0.01	0.01	1
		35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	−	−	−	−	0.03未満	−	−						0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
		36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	−	−	−	−	0.01未満	−	−						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	−	−	−	−	0.005未満	−	−						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	その他	39	塩化物イオン	200mg/l以下	−	7.0	−	−	9.1	−	−						9.1	7	8.1	4
	無機物質	40	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
	その他	41	蒸発残留物	500mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
	有機物質	42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		43	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	−	−	−	−	0.000001未満	−	−						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		44	2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	−	−	−	−	0.000001未満	−	−						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		46	フェノール類	0.005mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		47	有機物（全有機炭素：TOC）	3mg/l以下	−	0.4	−	−	0.6	−	−						0.6	0.4	0.5	4
	その他	48	pH	5.8～8.6	−	7.4	−	−	7.5	−	−						7.5	7.4	7.5	4
		49	味	異常でないこと	−	異常なし	−	−	異常なし	−	−						異常なし	異常なし	異常なし	4
		50	臭気	異常でないこと	−	異常なし	−	−	異常なし	−	−						異常なし	異常なし	異常なし	4
		51	色度	5未満	−	0.5未満	−	−	0.5未満	−	−						0.5未満	0.5未満	0.5未満	4
		52	濁度	2未満	−	0.1未満	−	−	0.1未満	−	−						0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
衛生			残留塩素	0.1以上	−	0.46	−	−	0.39	−	−						0.46	0.39	0.43	4

令和8年度　田上吉田新田調整池水質検査結果(52項目)

検査項目			基準値	4月16日	5月12日	6月9日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日						最高	最低	平均	回数
		気温	—	−	16.3	−	−	18.3	−	−						18.3	16.3	17.3	4
		水温	—	−	12.5	−	−	21.1	−	−						21.1	12.5	16.8	4
健康に関連する項目	微生物	1 一般細菌	100/1ml以下	−	0	−	−	0	−	−						0	0	0	4
		2 大腸菌	検出されないこと	−	検出しない	−	−	検出しない	−	−						検出しない	検出しない	検出しない	4
	重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	0.001未満	−	−						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		8 六価クロム及びその化合物	0.02mg/l以下	−	−	−	−	0.002未満	−	−						0.002未満	0.002未満	0.002未満	1
	無機物質 消毒副生成物	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	−	−	−	−	0.004未満	−	−						0.004未満	0.004未満	0.004未満	1
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	0.001未満	−	−						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
	有機物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		15 1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		21 ベンゼン	0.01mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
	消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/l以下	−	−	−	−	0.08	−	−						0.08	0.08	0.08	1
		23 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	−	−	−	−	0.001未満	−	−						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		24 クロロホルム	0.06mg/l以下	−	−	−	−	0.016	−	−						0.016	0.016	0.016	1
		25 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	−	0.004	−	−						0.004	0.004	0.004	1
		26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	−	0.001	−	−						0.001	0.001	0.001	1
		27 臭素酸	0.01mg/l以下	−	−	−	−	0.001未満	−	−						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		28 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	−	−	−	−	0.023	−	−						0.023	0.023	0.023	1
		29 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	−	−	−	−	0.007	−	−						0.007	0.007	0.007	1
		30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	−	−	−	−	0.006	−	−						0.006	0.006	0.006	1
		31 ブロモホルム	0.09mg/l以下	−	−	−	−	0.001未満	−	−						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
		32 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	−	−	−	−	0.001未満	−	−						0.001未満	0.001未満	0.001未満	1
水道水が有すべき性状に関連する項目	無機物質	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	−	−	−	−	0.01未満	−	−						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	−	−	−	−	0.01	−	−						0.01	0.01	0.01未満	1
		35 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	−	−	−	−	0.03未満	−	−						0.03未満	0.03未満	0.03未満	1
		36 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	−	−	−	−	0.01未満	−	−						0.01未満	0.01未満	0.01未満	1
		37 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		38 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	−	−	−	−	0.005未満	−	−						0.005未満	0.005未満	0.005未満	1
	その他	39 塩化物イオン	200mg/l以下	−	7.0	−	−	9.1	−	−						9.1	7.0	8.1	4
	無機物質	40 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
	その他	41 蒸発残留物	500mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
	有機物質	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		43 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	−	−	−	−	0.000001未満	−	−						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		44 2−メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	−	−	−	−	0.000001未満	−	−						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	1
		45 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		46 フェノール類	0.005mg/l以下	−	−	−	−	−	−	−						−	−	−	−
		47 有機物(全有機炭素:TOC)	3mg/l以下	−	0.4	−	−	0.7	−	−						0.7	0.4	0.6	4
	その他	48 pH	5.8～8.6	−	7.5	−	−	7.5	−	−						7.5	7.5	7.5	4
		49 味	異常でないこと	−	異常なし	−	−	異常なし	−	−						異常なし	異常なし	異常なし	4
		50 臭気	異常でないこと	−	異常なし	−	−	異常なし	−	−						異常なし	異常なし	異常なし	4
		51 色度	5未満	−	0.5未満	−	−	0.5未満	−	−						0.5未満	0.5未満	0.5未満	4
		52 濁度	2未満	−	0.1未満	−	−	0.1未満	−	−						0.1未満	0.1未満	0.1未満	4
衛生		残留塩素	0.1以上	−	0.42	−	−	0.40	−	−						0.42	0.40	0.41	4

令和8年度　田上観音山調整池水質検査結果(52項目)

検査項目			基準値	4月16日	5月12日	6月9日	7月7日	8月4日	9月8日	10月6日					最高	最低	平均	回数
		気温	―	15.1	22.5	21.1	20.0	21.1	20.4	21.2					22.5	15.1	20.2	12
		水温	―	10.2	12.8	17.1	19.8	21.6	22.8	20.7					22.8	10.2	17.9	12
健康に関連する項目	微生物	1 一般細菌	100/1ml以下	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	12
		2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない					検出しない	検出しない	検出しない	12
	重金属	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－					－	－	－	－
		4 水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－					－	－	－	－
		5 セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－					－	－	－	－
		6 鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－					0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－					－	－	－	－
		8 六価クロム及びその化合物	0.02mg/l以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－					0.002未満	0.002未満	0.002未満	4
	無機物質 消毒副生成物	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－					0.004未満	0.004未満	0.004未満	4
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－					0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－					－	－	－	－
		12 フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－					－	－	－	－
		13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－					－	－	－	－
	有機物質	14 四塩化炭素	0.002mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－					－	－	－	－
		15 1,4ジオキサン	0.05mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－					－	－	－	－
		16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－					－	－	－	－
		17 ジクロロメタン	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－					－	－	－	－
		18 テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－					－	－	－	－
		19 トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－					－	－	－	－
		20 PFOS及びPFOA	0.00005mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－					－	－	－	－
		21 ベンゼン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－					－	－	－	－
	消毒副生成物	22 塩素酸	0.6mg/l以下	－	0.06	－	－	0.08	－	－					0.08	0.06	0.07	4
		23 クロロ酢酸	0.02mg/l以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－					0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		24 クロロホルム	0.06mg/l以下	－	0.006	－	0.014	0.016	0.016	0.014					0.016	0.006	0.013	7
		25 ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	0.005	－	－	0.003	－	－					0.005	0.003	0.004	4
		26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	－	0.001未満	－	0.001	0.001	0.001	0.002					0.002	0.001未満	0.001	7
		27 臭素酸	0.01mg/l以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－					0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
		28 総トリハロメタン	0.1mg/l以下	－	0.009	－	0.020	0.023	0.023	0.022					0.023	0.009	0.019	7
		29 トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	0.004	－	－	0.007	－	－					0.007	0.004	0.006	4
		30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	－	0.003	－	0.005	0.006	0.006	0.006					0.006	0.003	0.005	7
		31 ブロモホルム	0.09mg/l以下	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	7
		32 ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－					0.001未満	0.001未満	0.001未満	4
水道水が有すべき性状に関連する項目	無機物質	33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－					0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
		34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	－	0.01	－	－	0.01	－	－					0.01	0.01	0.01未満	4
		35 鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－					0.03未満	0.03未満	0.03未満	4
		36 銅及びその化合物	1.0mg/l以下	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－					0.01未満	0.01未満	0.01未満	4
		37 ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－					－	－	－	―
		38 マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－					0.005未満	0.005未満	0.005未満	4
	その他	39 塩化物イオン	200mg/l以下	5.9	7.0	6.5	7.6	9.1	8.8	7.3					9.1	5.9	7.5	12
	無機物質	40 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－					－	－	－	－
	その他	41 蒸発残留物	500mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－					－	－	－	－
	有機物質	42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－					－	－	－	－
		43 ジェオスミン	0.00001mg/l以下	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
		44 2－メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	－	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満					0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	4
		45 非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－					－	－	－	－
		46 フェノール類	0.005mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－					－	－	－	－
		47 有機物(全有機炭素:TOC)	3mg/l以下	0.2	0.4	0.5	0.7	0.8	0.8	0.8					0.8	0.2	0.6	12
	その他	48 pH	5.8～8.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5					7.6	7.4	7.5	12
		49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	12
		50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	異常なし	異常なし	12
		51 色度	5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					0.5未満	0.5未満	0.5未満	12
		52 濁度	2未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					0.1未満	0.1未満	0.1未満	12
衛生		残留塩素	0.1以上	0.40	0.46	0.40	0.36	0.43	0.39	0.36					0.46	0.36	0.40	12